


# SPPPI-PACA



**SPPPI-PACA**

**Commission  
plénière**

**Mise en  
œuvre Loi  
Risques  
2003**

*P CASTEL*




Mise en œuvre de la  
loi Risques de 2003

*Pierre CASTEL*

*Pôle Risques*

*DRIRE PACA*



# L'étude de dangers (EDD) au cœur des 4 piliers de la gestion des risques

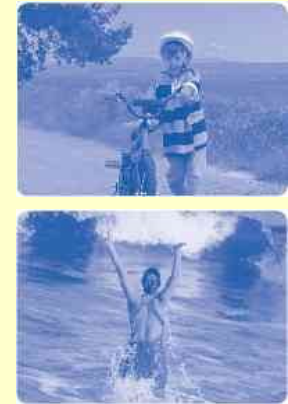

**SPPPI-PACA**  
Commission plénière

Mise en œuvre Loi Risques 2003

*P CASTEL*

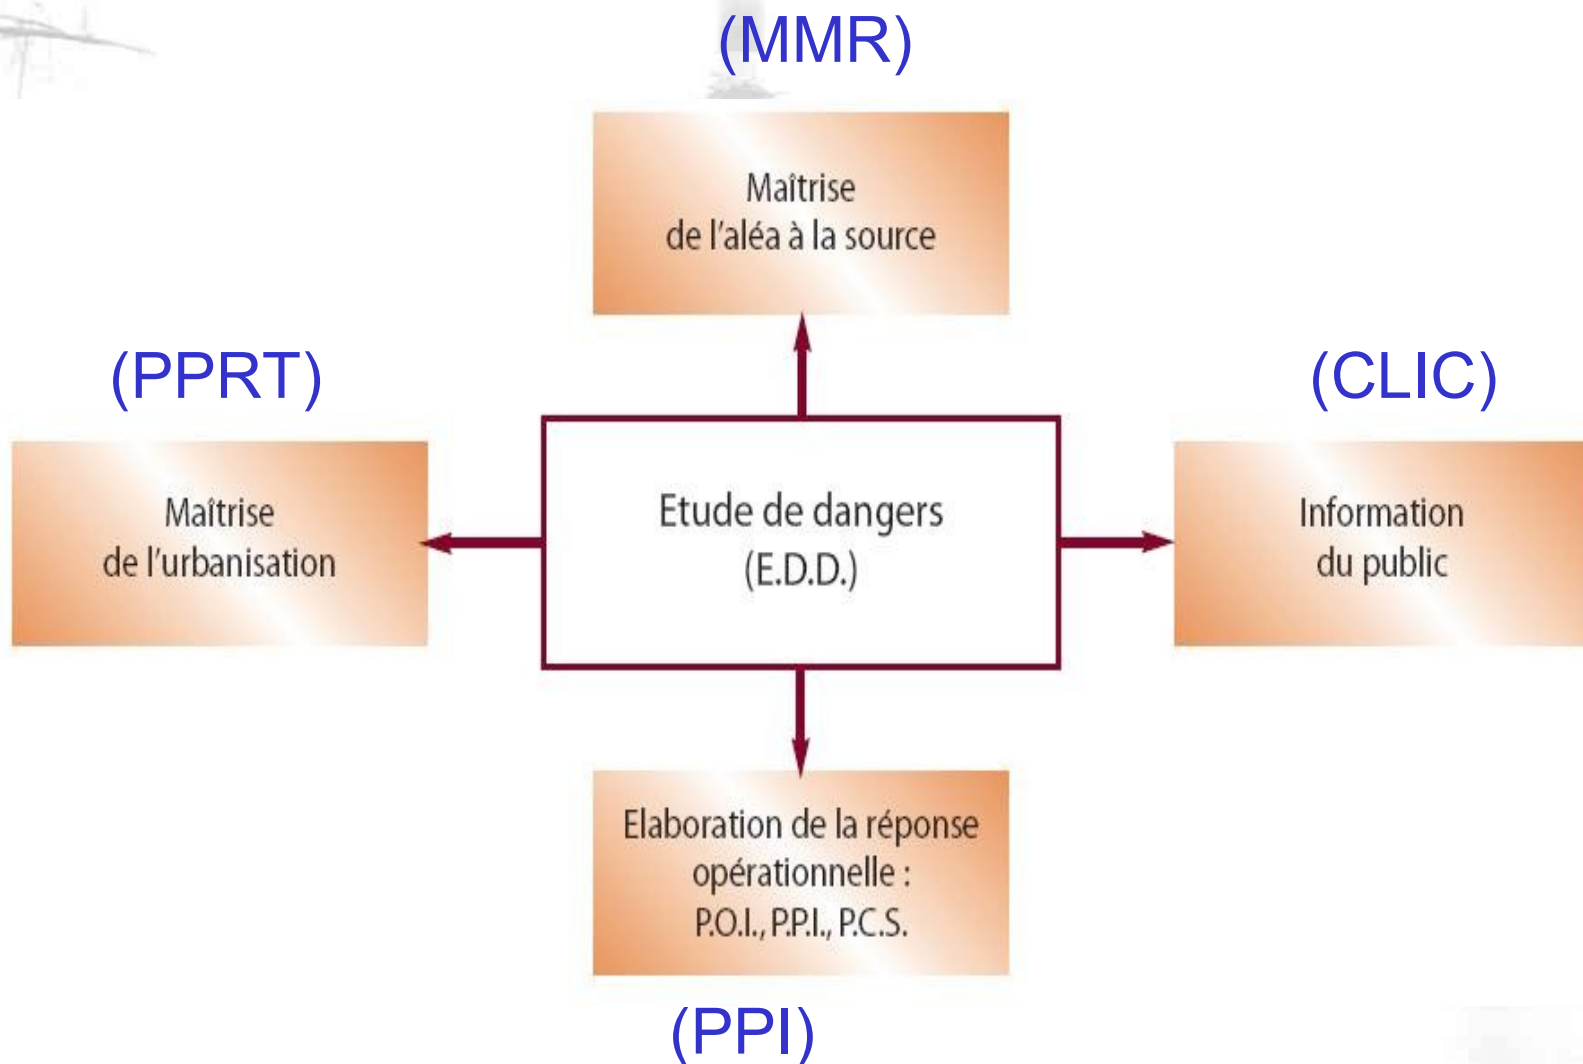

# La grille d'acceptabilité MMR


- Trois niveaux de risques pour déterminer les mesures de sécurité MMR à prendre
- Les mesures de maîtrise des risques (MMR) doivent répondre à 4 critères !
- MMR : un préalable au PPRT

SPPPI-PACA  
Commission  
plénière


Mise en  
œuvre Loi  
Risques  
2003

P CASTEL

probabilité gravité	FAIBLE E	MOYENNE D	ELEVEE C	FORTE B	TRES FORTE A
DESASTREUSE			<b>Risque trop élevé</b>		
CATASTROPHIQUE	Accident A		Accident		
IMPORTANTE	<b>Risque à réduire</b>				
SERIEUSE			AccidentB		
MODEREE	<b>Risque moindre</b>				



# Les 4 piliers de la gestion des risques




**SPPPI-PACA**


**Commission plénière**

**Mise en œuvre Loi Risques 2003**

*P CASTEL*

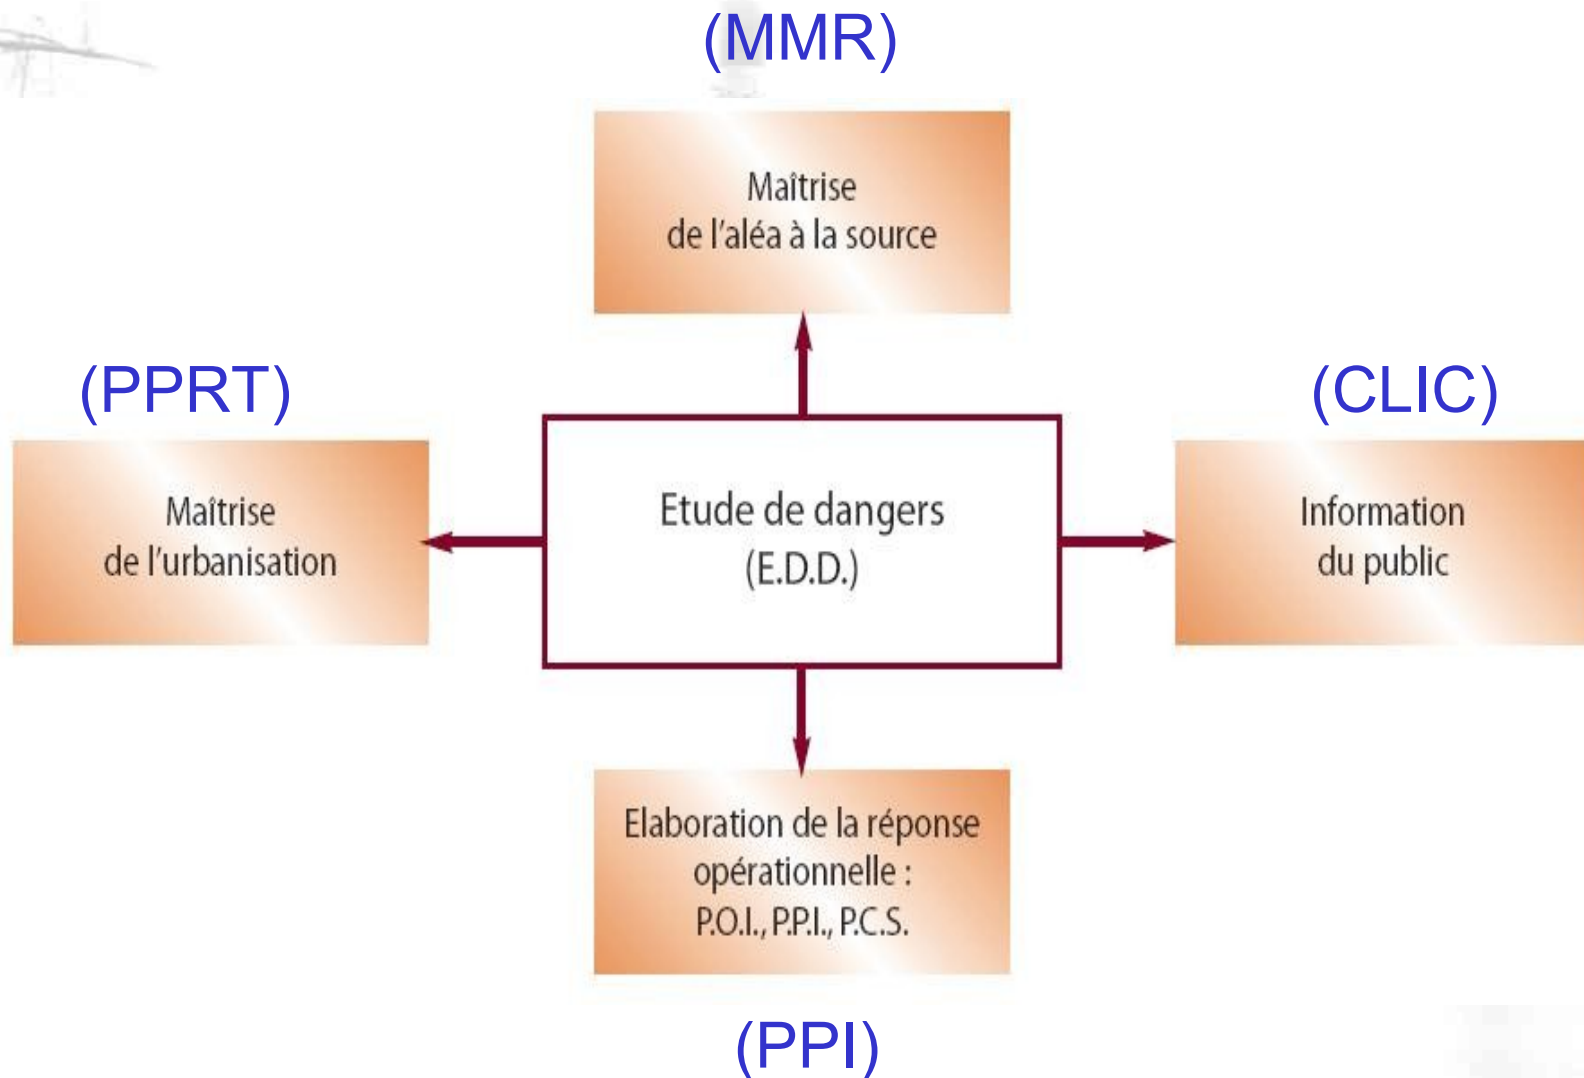

# La maîtrise de l'urbanisation



Pour limiter les conséquences d'un accident

Législation ICPE : Distances minimales d'éloignement

- à travers le Plan Local d'Urbanisme

Depuis 1987:

- **Z1 et Z2**
- **Servitudes d'Utilité Publique**

- Depuis 2003 : le Plan de Prévention des Risques Technologiques **PPRT** :

– résoudre les situations difficiles héritées du passé

- mesures foncières : expropriation, droit de délaissement, droit de préemption
- réduction de la vulnérabilité sur le bâti existant : prescriptions et recommandations (< 10% valeur du bien)

**SPPPI-PACA**


Commission  
plénière

Mise en  
œuvre Loi  
Risques  
2003

*P CASTEL*





# Les 4 piliers de la gestion des risques



**SPPPI-PACA**  
Commission plénière

Mise en œuvre Loi Risques 2003

*P CASTEL*

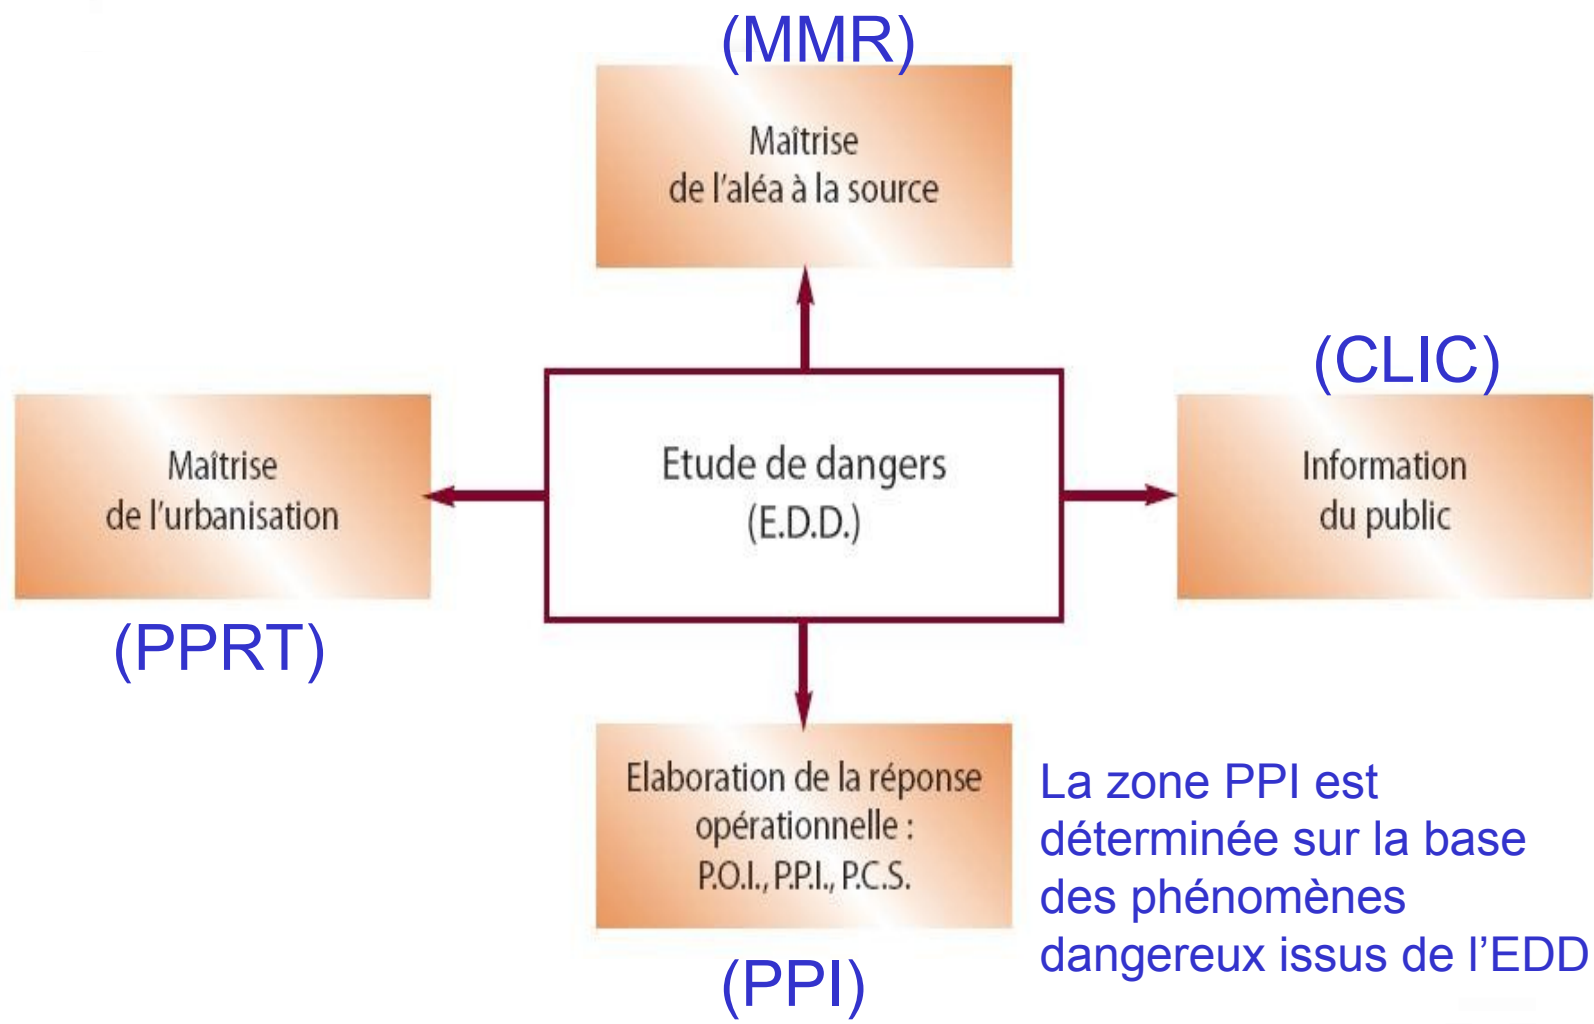

**Une priorité: réduire le risque à la source**